



T.C.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sayı : 85637428-934.99/55
Konu : Tencere ve Bıçak Seti (Yaklaşık Maliyet)

26/08/2022

Sayın.....

Üniversitemiz öğrencilerine hizmet veren Yemekhaneler ve Sosyal İşletmeler Şube müdürlüğüne bağlı öğrenci yemekhanesi, personel yemekhanesi kullanılmak ekli listede belirtilen şartnameye göre “*Tencere ve Bıçak Takımı Alımı*” işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince satın alınacaktır.

Söz konusu Yaklaşık Maliyet için birim fiyatınızı 31/08/2022 tarih ve saat 11:30’a kadar Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilmesini rica ederim.

İlkay KARACA
Şube Müdürü

NOT

- Teklif Mektupları İdarenin Vermiş/Yayınlamış Olduğu Birim Fiyat Teklif Cetveline Yazılacak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına Kapalı Zarfta Elden, E-Posta veya Kargo ile Zamanında Eksiksiz Teslim Edilecektir.

S.N	Mal/Hizmetin adı	Miktar	B. Fiyat	Tutar
1	HELVANE TENCERE 110*35cm	4 adet		
2	HELVANE TENCERE 70*20 cm	1 adet		
3	HELVANE TENCERE 80*20 cm	1 adet		
4	12 li BIÇAK TAKIMI	1 takım		

TOPLAM	
KDV %	
KDV %	
GENEL TOPLAM	


Ek. 1 Adet Teknik şartname

**YEMEKHANE MUTFAĞINDA KULLANILACAK
İHTİYAÇ MALZEMELERİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ**

S.N	Mal/Malzeme Adı	Miktarı	Birim Fiyat	Tutar
1	HELVANE TENCERE	4		
2	HELVANE SIĞ TENCERE	1		
3	HELVANE SIĞ TENCERE	1		
4	12' Lİ BIÇAK TAKIMI	1 SET		

HELVANE TENCERE

1. Ürün ölçüleri 110x35 cm 2 mm, 289 L kapasiteli, kapaklı, kulplu ve paslanmaz çelik malzemeden olmalıdır.
2. Ürün çift tabanlı aşınmaya ve sıcaktan erimeye karşı dirençli olmalıdır.
3. Ürünler AISI-304 kalite standartlarına uygun olarak 1. Sınıf paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
4. Ürünlerin TSE, CE, TSEK belgeleri olmalıdır.
5. Tencerelerin gövde ve kapakları pres baskı ile yekpare olarak, imalat hatası bulunmayacak şekilde imal edilecektir. İç ve dış yüzeylerinde sıvama hatalarından meydana gelmiş çizik ve buruşukluklar olmayacaktır.
6. Tencerenin kapakları en az 3 adet kademe ile yükseltilmiş olacaktır. Tencere kapağı yuvaya oturacak şekilde imal edilmiş olacaktır. Homojen ısı yalıtımını sağlayan taban özelliklerine sahip olmalıdır.
7. Yüzey pürüzsüz parlak olacak üzerinde desen bulunmayacaktır. Leke, çizik vb. deformasyon olmayacaktır.
8. Tencerelerde çentik, pürüz ve keskin kenar olmayacaktır.
9. Tencere gövdesi ve kapağının dış yüzeylerine polisaj yapılmış olacaktır.
10. Ürünün en az 2 yıl garantisi olmalıdır.

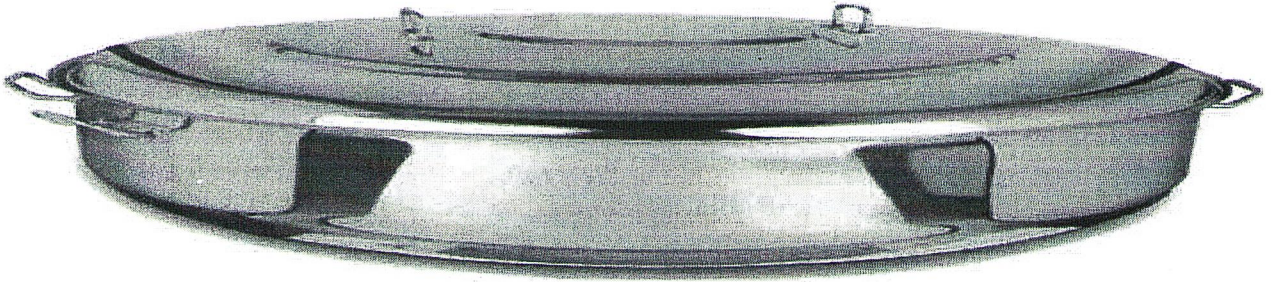


HELVANE SIĞ TENCERE KAPAKLI

1. 1 adet 70x20 cm ölçüde olacaktır.
2. Ürün çift tabanlı aşınmaya ve sıcaktan erimeye karşı dirençli olmalıdır.
3. Ürünler AISI-304 kalite standartlarına uygun olarak 1. Sınıf paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
4. Ürünlerin TSE, CE, TSEK belgeleri olmalıdır.
5. Kapaklı, kulplu ve paslanmaz çelik (görseldeki gibi) malzemeden olmalıdır.
6. Tencerelerin gövde ve kapakları pres baskı ile yekpare olarak, imalat hatası bulunmayacak şekilde imal edilecektir. İç ve dış yüzeylerinde sıvama hatalarından meydana gelmiş çizik ve buruşukluklar olmayacaktır.




7. Tencerenin kapakları en az 3 adet kademe ile yükseltilmiş olacaktır. Tencere kapağı yuvaya oturacak şekilde imal edilmiş olacaktır. Homojen ısı yalıtımını sağlayan taban özelliklerine sahip olmalıdır.
8. Yüzey pürüzsüz parlak olacak üzerinde desen bulunmayacaktır. Leke, çizik vb. deformasyon olmayacaktır.
9. Tencerelerde çentik, pürüz ve keskin kenar olmayacaktır.
10. Tencere gövdesi ve kapağının dış yüzeylerine polisaj yapılmış olacaktır.
11. Ürünün en az 2 yıl garantisi olmalıdır.

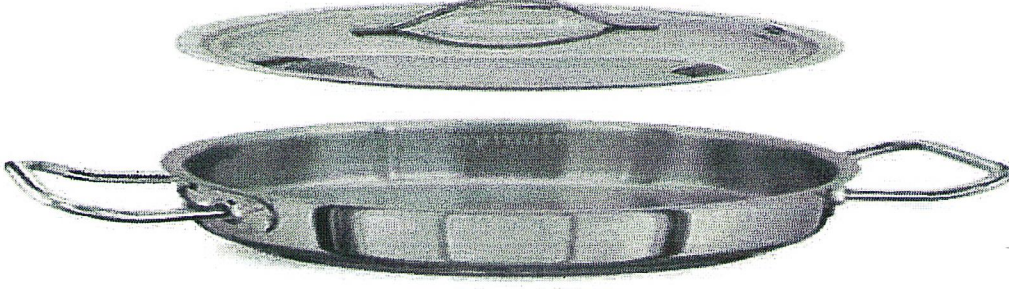

HELVANE SIĞ TENCERE KAPAKLI


1. 1 adet 80x20 cm ölçüde olacaktır.
2. Ürün çift tabanlı aşınmaya ve sıcaktan erimeye karşı dirençli olmalıdır.
3. Ürünler AISI-304 kalite standartlarına uygun olarak 1. Sınıf paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
4. Ürünlerin TSE, CE, TSEK belgeleri olmalıdır.
5. Kapaklı, kulplu ve paslanmaz çelik (görseldeki gibi) malzemeden olmalıdır.
6. Tencerelerin gövde ve kapakları pres baskı ile yekpare olarak, imalat hatası bulunmayacak şekilde imal edilecektir. İç ve dış yüzeylerinde sıvama hatalarından meydana gelmiş çizik ve buruşukluklar olmayacaktır.
7. Tencerenin kapakları en az 3 adet kademe ile yükseltilmiş olacaktır. Tencere kapağı yuvaya oturacak şekilde imal edilmiş olacaktır. Homojen ısı yalıtımını sağlayan taban özelliklerine sahip olmalıdır.
8. Yüzey pürüzsüz parlak olacak üzerinde desen bulunmayacaktır. Leke, çizik vb. deformasyon olmayacaktır.
9. Tencerelerde çentik, pürüz ve keskin kenar olmayacaktır.
10. Tencere gövdesi ve kapağının dış yüzeylerine polisaj yapılmış olacaktır.
11. Ürünün en az 2 yıl garantisi olmalıdır.

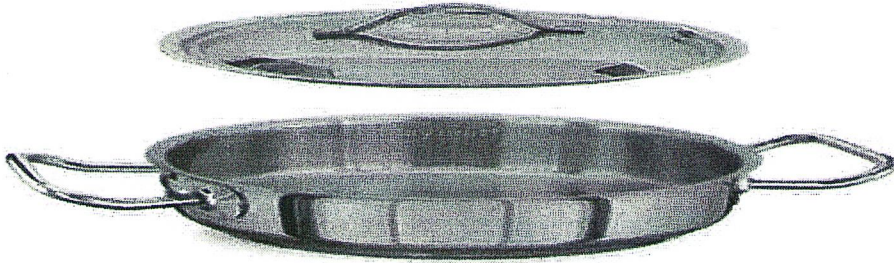

Elen Akın

12' Lİ BIÇAK TAKIMI

1. Tamamı paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Ürünler AISI-304 kalite standartlarına uygun olarak 1. Sınıf paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Tüm parçalar modeli belirtilen makinaya uygun parçalar olmalıdır.
4. Ürünlerin TSE, CE, TSEK belgeleri olmalıdır.
5. Robot coupe CL-52 modelinin bıçak takımı olacaktır.
6. Ürünlerin en az 2 yıl garantisi olmalıdır.
7. Disklerin ölçüleri;
 - İnce Dilimleyici 3 mm
 - İnce Dilimleyici 4 mm
 - Rendeleyici 4 mm
 - Rendeleyici 5 mm
 - Şerit Usulü Kesme 3x3 mm
 - Şerit Usulü Kesme 4x4 mm
 - Küp Doğrama araçları 8x8x8 mm (2'li aparat)
 - Küp Doğrama araçları 10x10x10 mm (2'li aparat)
 - Küp Doğrama araçları 14x14x14 mm (2'li aparat)
 - Duvar Tipi Disk Askısı

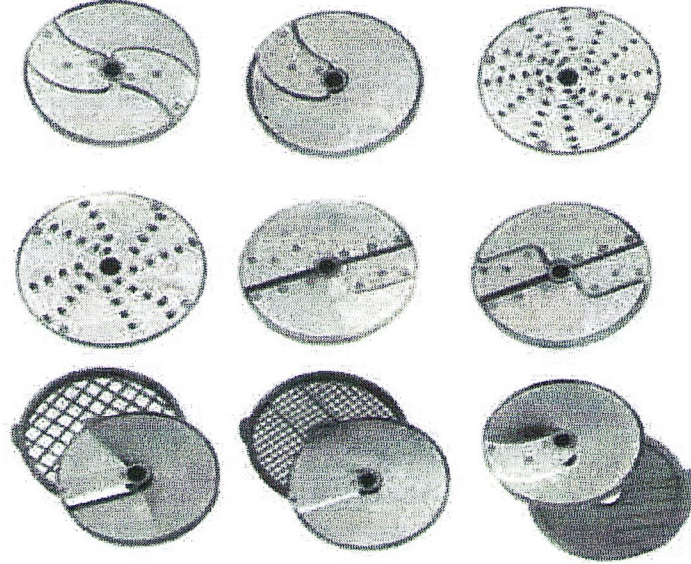

Rıdvan KAPLAN
Destek Personeli

Eren ÖZÜRT
Aşçıbaşı

MEHMET ÇELİBİ
AŞÇI NAĞDİNCİSİ