



## TEKLİF MEKTUBU

Doküman No	FR-342
İlk Yayın Tarihi	28/03/2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa No	1/1

T.C.  
Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü  
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sayı : 33441611.934-01-03 -56  
Konu : Tabak, Çatal ve Bıçak Alımı (Piyasa Fiyat Araştırması)

31.08.2022

Sayın .....

Üniversitemiz öğrencilerine hizmet veren Sosyal İşletmeler ve Yemekhaneler Şube Müdürlüğüne bağlı Öğrenci Yemekhanesi, Personel Yemekhanesi ve Çeşitli Etkinliklerde kullanılmak üzere 'Tabak, Çatal ve Bıçak Alımı' için aşağıdaki listede belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesine göre satın alınacak olan, malzemenin işinin tarafınızdan temini mümkün ise 07.09.2022 saat 11.30'a kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na teklif verilmesi konusunda gereğini rica ederim.

İlkay KARACA  
Şube Müdürü

S.N.	Malzemenin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	Krem Porselen Düz Tabak	240	Adet		
2	Beyaz Porselen Düz Tabak	260	Adet		
3	Beyaz Porselen Düz Tabak	130	Adet		
4	Beyaz Porselen Düz Tabak	360	Adet		
5	Beyaz Porselen Çukur Tabak	130	Adet		
6	Beyaz Porselen Kare Kayık Tabak	130	Adet		
7	Beyaz Porselen Kare Kayık Tabak	130	Adet		
8	Beyaz Porselen Joker Kase	140	Adet		
9	Servis Tepsisi	200	Adet		
10	Çay Bardağı	72	Adet		
11	Çay Servis Tabağı	50	Adet		
12	Ana Yemek Kaşığı	180	Adet		
13	Ana Yemek Çatalı (Dört Taraklı)	180	Adet		
14	Ana Yemek Bıçağı	180	Adet		
15	Tatlı Bıçağı	290	Adet		
16	Helvane Tencere 110*35cm	4	Adet		
17	Helvane Tencere 70*20cm	1	Adet		
18	Helvane Tencere 80*20cm	1	Adet		
19	12'li Bıçak Takımı	1	Takım		

TOPLAM	
KDV %	
KDV %	
GENEL TOPLAM	

**Ek:**

**Temizlik Malzemesi Teknik Şartnamesi**

**Açıklamalar**

- 1- Teklif Mektupları İdarenin Vermiş/Yayınlanmış Olduğu Birim Fiyat Teklif Cetveline Yazılacak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına Kapalı Zarfta Elden, E-Posta veya Kargo ile Zamanında Eksiksiz Teslim Edilecektir.
- 2- Nakliye Firmaya Aittir.
- 3- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 numaralı ürünler için numune istenilecektir. 16,17,18,19 numaralı ürünler için ürün görselleri istenilecektir.

Hazırlayan  
BKK

Onaylayan  
KASGEM

**YEMEKHANEDE KULLANILACAK SARF MALZEME LİSTESİ****ÜRÜN LİSTESİ**

SAYI	ÜRÜN ADI	KULLANIM ŞEKLİ	EBAT	ÖZELLİK	ADET
1	KREM PORSELEN DÜZ TABAK	SERVİS TABAĞI	28 CM	LOGOLU VE KENARLI	240
2	BEYAZ PORSELEN DÜZ TABAK	SERVİS TABAĞI	23 CM	LOGOLU	260
3	BAYAZ PORSELEN DÜZ TABAK	PİLAV TABAĞI	19 CM	LOGOLU	130
4	BAYAZ PORSELEN DÜZ TABAK	TATLI TABAĞI	16,30 CM	LOGOLU	360
5	BEYAZ PORSELEN ÇUKUR TABAK	ANA YEMEK TABAĞI	20 CM	LOGOLU	130
6	BEYAZ PORSELEN KARE KAYIK TABAK	SALATA KASESİ	17 CM	LOGOLU	130
7	BEYAZ PORSELEN KARE KAYIK TABAK	SALATA KASESİ	14 CM	LOGOLU	130
8	BEYAZ PORSELEN JOKER KASE	ÇORBA KASESİ	12 CM	LOGOLU	140
9	SERVİS TEPSİSİ		37*53 CM	AHŞAP DESENLİ	200
10	ÇAY BARDAĞI		9 CM	CAM	72
11	ÇAY SERVİS TABAĞI			PORSELEN (Örnek görsel aşağıda belirtilmiştir.	50
12	ANA YEMEK KAŞIĞI		STANDART	NİKEL-KROM KARIŞIMI (Paslanmaz Çelik)	180
13	ANA YEMEK ÇATALI (DÖRT TARAKLI)		STANDART	NİKEL-KROM KARIŞIMI (Paslanmaz Çelik)	180
14	ANA YEMEK BIÇAĞI		STANDART	NİKEL-KROM KARIŞIMI (Paslanmaz Çelik)	180
15	TATLI BIÇAĞI		STANDART	NİKEL-KROM KARIŞIMI (Paslanmaz Çelik)	290

**PORSELEN TABAK TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Tüm tabakların kenarında Üniversitenin logosu olacaktır.
2. Tabaklar 1. Sınıf porselenden Otel tipi, kırılmaz özellikte ve beyaz renkte olacaktır.
3. Kırık, çatlak, lekeli, hava kabarcıklı ve şekil bozuklukları olmamalı.
4. Tabaklar istenilen ebat ve sayılarda uygun şekilde paketlenmiş olmalı.
5. Tabaklar uygun ebat ve sayılarda kırılmayacak şekilde paketlenmiş olacaktır. Birim ambalajlar korunaklı karton veya plastik ambalajlarda olacak. Birim ambalajlar karton nakliye ambalajlarında muhafaza edilecektir. Tabaklar standart kalınlıkta gereğinden fazla kalın ya da ince olmamalıdır.
6. Yüksek ısıya (85 °c) karşı dirençli olmalı kırılma çatlama göstermemelidir. Tabaklar baskısız, parlak, beyaz renkte olacaktır.

**METAL KAŞIK VE ÇATAL TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Yemek kaşık ve çatalı, çelik 18/10 Cr-Ni (krom nikel) karışımı paslanmaz çelikten olacaktır.
2. Kaşık ve çatallar lekeli, çizik, paslı olmayacak
3. Kesimleri düzgün olacak, dış yüzeyi polisajlanmış şekilde parlak olmalıdır.
4. Kenarları keskin, rahatlatıcı olmayacak
5. Kaşık ve çatal saplarının arkasında firma ismi olacak
6. Birer düzine kutularda teslim edilecektir.
7. Ürünler istenilen sayıda ve ebatlarda uygun şekilde paketlenmiş olacaktır.


**AHŞAP DESENLİ SERVİS TEPSİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Tepsinin ölçüleri 37\*53 cm ebatında olacak şekilde uzun ömürlü, kolay temizlenebilir ve kolay yıkanabilir olmalıdır.
2. Ürünler yemek taşımaya uygun kaymayacak şekilde üst yüzeyi tırtıklı olacaktır.
3. Melaminden imal edilecek şekilde köşeleri oval darbeye, ısıya (-10 C +100 C) ve Kimyasal maddelere karşı dayanıklı olmalıdır.

**ÇAY BARDAĞI VE ÇAY SERVİS SUNUMLUĞU TEKNİK ŞARTNAME**


1. Bardakların ham maddesi cam, yüksekliği en az 8, en çok 10 cm çapı 5 veya 6 cm olmalıdır. Ürünler TSE Belgeli olmalıdır.
2. Bardaklar ince belli, desensiz ve renksiz olmalıdır.
3. 1. Sınıf cam malzemeden üretilmiş olmalıdır.
4. Her bir kolide 6 adet bardak olmalıdır.
5. Çay servis sunumluğu örnek görüntüsü aşağıda belirtilmiştir.

**Porselen tabak listesinde 1. sıradaki ürünün örnek görüntüsü**

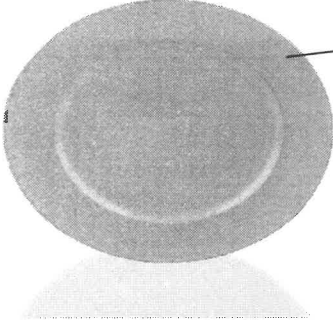


Kenarında üniversitenin  
logosu bulunacak

**Çatal kaşık ve bıçak şekilleri örnek resimdeki gibi olacaktır.**

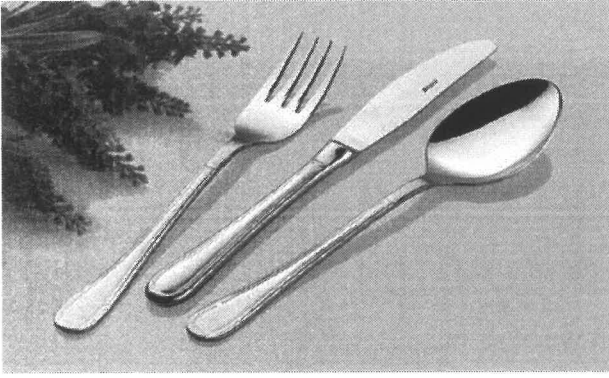

**Çay servis tabağının örnek görüntüsü**

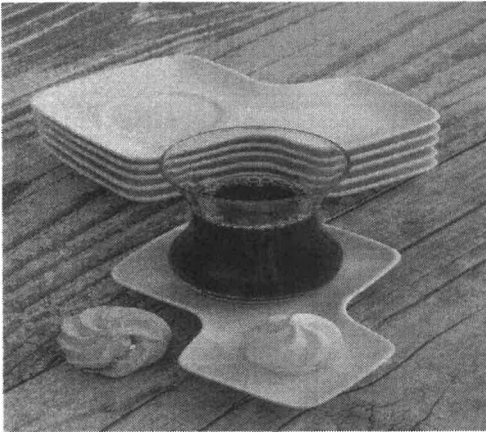

**Not:** Tüm ürünler belirtilen ebatlarda ve özelliklerde TSE standartlarına uygun olacaktır.

Ürünlerde kırık, çizik, kabarcıklı, defolu vb. olanlar geri iade edilecektir.

Ürünlerin kuruma nakliyesinde teslimatında, taşınmasında, sayımında ve kontrol edilmesinde kırılan ve çatlayan tabaklar yüklenici firma tarafından eksiksiz tamamlanacaktır.

**YEMEKHANE MUTFAĞINDA KULLANILACAK  
İHTİYAÇ MALZEMELERİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ**

S.N	Mal/Malzeme Adı	Miktarı	Birim Fiyat	Tutar
1	HELVANE TENCERE	4		
2	HELVANE SIĞ TENCERE	1		
3	HELVANE SIĞ TENCERE	1		
4	12' Lİ BIÇAK TAKIMI	1 SET		

**HELVANE TENCERE**

1. Ürün ölçüleri 110x35 cm 2 mm, 289 L kapasiteli, kapaklı, kulplu ve paslanmaz çelik malzemeden olmalıdır.
2. Ürün çift tabanlı aşınmaya ve sıcaktan erimeye karşı dirençli olmalıdır.
3. Ürünler AISI-304 kalite standartlarına uygun olarak 1. Sınıf paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
4. Ürünlerin TSE, CE, TSEK belgeleri olmalıdır.
5. Tencerelerin gövde ve kapakları pres baskı ile yekpare olarak, imalat hatası bulunmayacak şekilde imal edilecektir. İç ve dış yüzeylerinde sıvama hatalarından meydana gelmiş çizik ve buruşukluklar olmayacaktır.
6. Tencerenin kapakları en az 3 adet kademe ile yükseltilmiş olacaktır. Tencere kapağı yuvaya oturacak şekilde imal edilmiş olacaktır. Homojen ısı yalıtımını sağlayan taban özelliklerine sahip olmalıdır.
7. Yüzey pürüzsüz parlak olacak üzerinde desen bulunmayacaktır. Leke, çizik vb. deformasyon olmayacaktır.
8. Tencerelerde çentik, pürüz ve keskin kenar olmayacaktır.
9. Tencere gövdesi ve kapağının dış yüzeylerine polisaj yapılmış olacaktır.
10. Ürünün en az 2 yıl garantisi olmalıdır.



**HELVANE SIĞ TENCERE KAPAKLI**

1. 1 adet 70x20 cm ölçüde olacaktır.
2. Ürün çift tabanlı aşınmaya ve sıcaktan erimeye karşı dirençli olmalıdır.
3. Ürünler AISI-304 kalite standartlarına uygun olarak 1. Sınıf paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
4. Ürünlerin TSE, CE, TSEK belgeleri olmalıdır.
5. Kapaklı, kulplu ve paslanmaz çelik (görseldeki gibi) malzemeden olmalıdır.
6. Tencerelerin gövde ve kapakları pres baskı ile yekpare olarak, imalat hatası bulunmayacak şekilde imal edilecektir. İç ve dış yüzeylerinde sıvama hatalarından meydana gelmiş çizik ve buruşukluklar olmayacaktır.

7. Tencerenin kapakları en az 3 adet kademe ile yükseltilmiş olacaktır. Tencere kapağı yuvaya oturacak şekilde imal edilmiş olacaktır. Homojen ısı yalıtımını sağlayan taban özelliklerine sahip olmalıdır.
8. Yüzey pürüzsüz parlak olacak üzerinde desen bulunmayacaktır. Leke, çizik vb. deformasyon olmayacaktır.
9. Tencerelerde çentik, pürüz ve keskin kenar olmayacaktır.
10. Tencere gövdesi ve kapağının dış yüzeylerine polisaj yapılmış olacaktır.
11. Ürünün en az 2 yıl garantisi olmalıdır.



#### HELVANE SIĞ TENCERE KAPAKLI


1. 1 adet 80x20 cm ölçüde olacaktır.
2. Ürün çift tabanlı aşınmaya ve sıcaktan erimeye karşı dirençli olmalıdır.
3. Ürünler AISI-304 kalite standartlarına uygun olarak 1. Sınıf paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
4. Ürünlerin TSE, CE, TSEK belgeleri olmalıdır.
5. Kapaklı, kulplu ve paslanmaz çelik (görseledeki gibi) malzemeden olmalıdır.
6. Tencerelerin gövde ve kapakları pres baskı ile yekpare olarak, imalat hatası bulunmayacak şekilde imal edilecektir. İç ve dış yüzeylerinde sıvama hatalarından meydana gelmiş çizik ve buruşukluklar olmayacaktır.
7. Tencerenin kapakları en az 3 adet kademe ile yükseltilmiş olacaktır. Tencere kapağı yuvaya oturacak şekilde imal edilmiş olacaktır. Homojen ısı yalıtımını sağlayan taban özelliklerine sahip olmalıdır.
8. Yüzey pürüzsüz parlak olacak üzerinde desen bulunmayacaktır. Leke, çizik vb. deformasyon olmayacaktır.
9. Tencerelerde çentik, pürüz ve keskin kenar olmayacaktır.
10. Tencere gövdesi ve kapağının dış yüzeylerine polisaj yapılmış olacaktır.
11. Ürünün en az 2 yıl garantisi olmalıdır.



*[Handwritten signature]*

## 12' Lİ BIÇAK TAKIMI

1. Tamamı paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Ürünler AISI-304 kalite standartlarına uygun olarak 1. Sınıf paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Tüm parçalar modeli belirtilen makinaya uygun parçalar olmalıdır.
4. Ürünlerin TSE, CE, TSEK belgeleri olmalıdır.
5. Robot coupe CL-52 modelinin bıçak takımı olacaktır.
6. Ürünlerin en az 2 yıl garantisi olmalıdır.
7. Disklerin ölçüleri;
  - İnce Dilimleyici 3 mm
  - İnce Dilimleyici 4 mm
  - Rendeleyici 4 mm
  - Rendeleyici 5 mm
  - Şerit Usulü Kesme 3x3 mm
  - Şerit Usulü Kesme 4x4 mm
  - Küp Doğrama araçları 8x8x8 mm (2'li aparat)
  - Küp Doğrama araçları 10x10x10 mm (2'li aparat)
  - Küp Doğrama araçları 14x14x14 mm (2'li aparat)
  - Duvar Tipi Disk Askısı

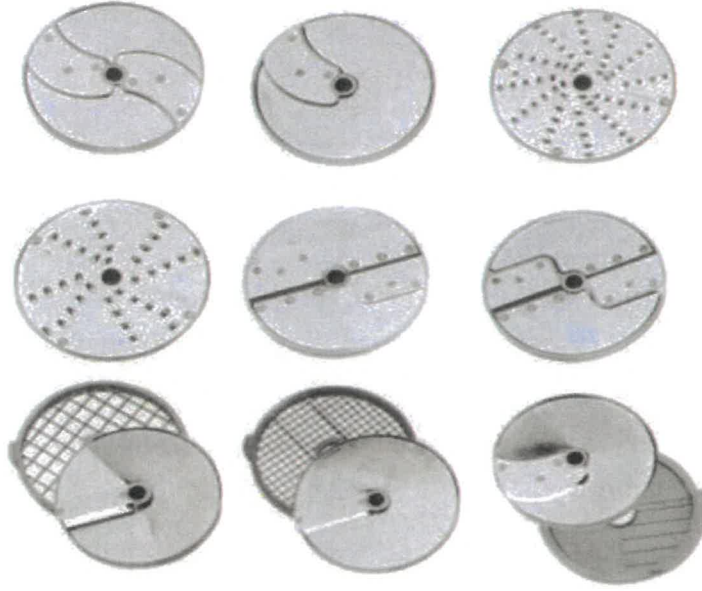

**Rıdvan KAPLAN**  
Destek Personeli

**Eren ÖZCÜRT**  
Aşçıbaşı

MEHMET GÜNEŞİ  
AŞÇI YARDIMCISI